


VENTILAČNÍ JEDNOTKA STANDARD

- povrchová úprava: . . . PNH RAL 7035 (šedá ext) a 9005 (černá)
- rozměry: šířka 368mm výška 368mm hloubka 45mm
- hmotnost:
 - 2 poziční: 6.4 kg (bez přívodního kabelu)
 - 4 poziční: 5.6 kg (bez přívodního kabelu)
- napěťová soustava: 1NPE 230V ~50/60Hz TN-S
- proud:
 - 2 poziční: 0.28 A max
 - 4 poziční: 0.56 A max
- pojistka: 0.63 A
- příkon:
 - 2 poziční: 44 W max
 - 4 poziční: 88 W max
- průtok vzduchu:
 - 2 poziční: 300m³/h max (bez filtrační tkaniny)
 - 4 poziční: 600m³/h max (bez filtrační tkaniny)
- určené prostředí: dle ČSN 33 2000-5-51 -ZÁKLADNÍ
- ochrana před nebez. dotykem: dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením zdroje
- balení obsahuje:
 - 01. ventilační vana s ventilátory 1x
 - 2 poziční: ventilátory: 2x
 - 4 poziční: ventilátory: 4x
 - 02. kryt ventilační vany 1x
 - 03. filtrační tkanina 1x
 - 04. kryt filtrační tkaniny 1x
 - 05. držák 2x
 - 06. napájecí kabel 1x
- způsob objednání:
 - VJ-2P-N - katalogové číslo 902450000002
 - (chladičí jednotka standard, 2poziční, barva 7035). -..ks

Provedení/Typ	Katalogové číslo	
	RAL 7035 (N) šedá	RAL 9005 (B) černá
VJ-2P	902430000000	903430000000
VJ-4P	902431000000	903431000000

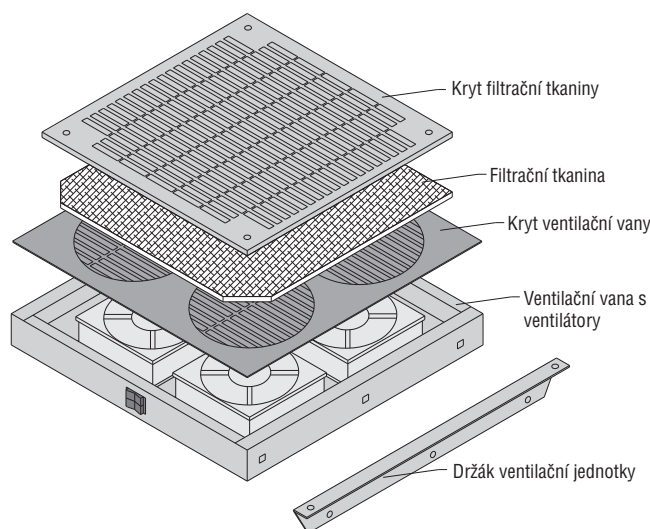

VENTILAČNÍ JEDNOTKA STANDART

- provedení:
 - 2 POZIČNÍ - VJ-2P
 - 4 POZIČNÍ - VJ-4P
- popis:
 - ventilační jednotka tvoří kompaktní celek umožňující montáž do všech stojanových rozvaděčových skříní typu LC (KMR), které vyrábíme. Ventilační jednotka se skládá ze čtyř základních dílů, dále ze dvou držáků a přívodního kabelu pro ~230V délky 2m. Pro lepší komfort uchycení jsou Držáky ventilační jednotky již namontovány.
 - ventilační jednotka je z přední strany osazena dvoupolohovým kolébkovým přepínačem signalizujícím zapnutý stav červeným prosvícením. Tento přepínač nám umožňuje zapínat ventilátory ve dvou rychlostech čímž je dosaženo ekonomičtějšího využití zařízení. Na zadní straně je zásuvka pro přívodní kabel, dále snadno přístupná pojistka. Kryt filtrační tkaniny je možno přišroubovat z vrchní, tak i spodní strany, čímž je dána variabilita libovolného umístění filtrační tkaniny. Ventilační jednotka se dá otáčet o 180° což nám dává možnost změny směru průtoku vzduchu.
 - ventilační jednotka je elektrické zařízení pro prostředí určené normou ČSN EN 33 2000-5-51- ZÁKLADNÍ, proto je třeba brát zřetel na okolí ve kterém je umístěná. Je zakázáno vystavovat ventilační jednotku dešti a umísťovat ji do vod, páry apd. Při provozu nestrkejte do ventilátorů žádné předměty. Při montáži nemějte přívodní kabel zapnutý v elektrické síti. Na filtrační tkaninu zanesenou (znečištěnou) prachem a jinými nečistotami nelze uplatnit záruku..

